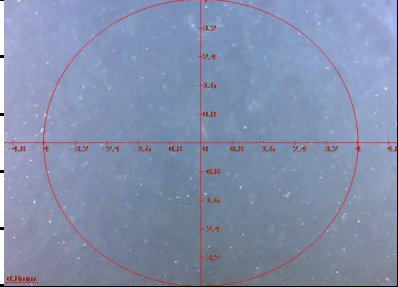
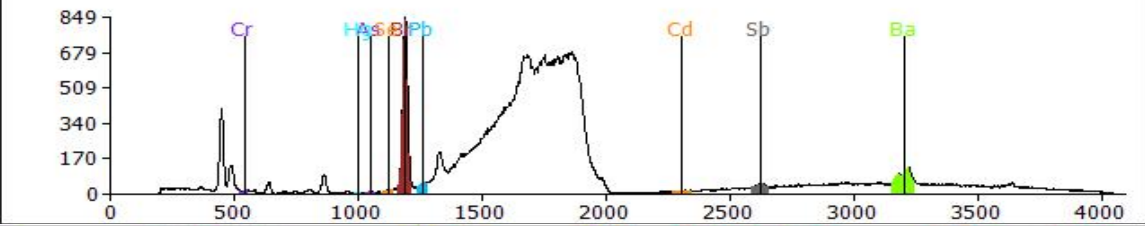
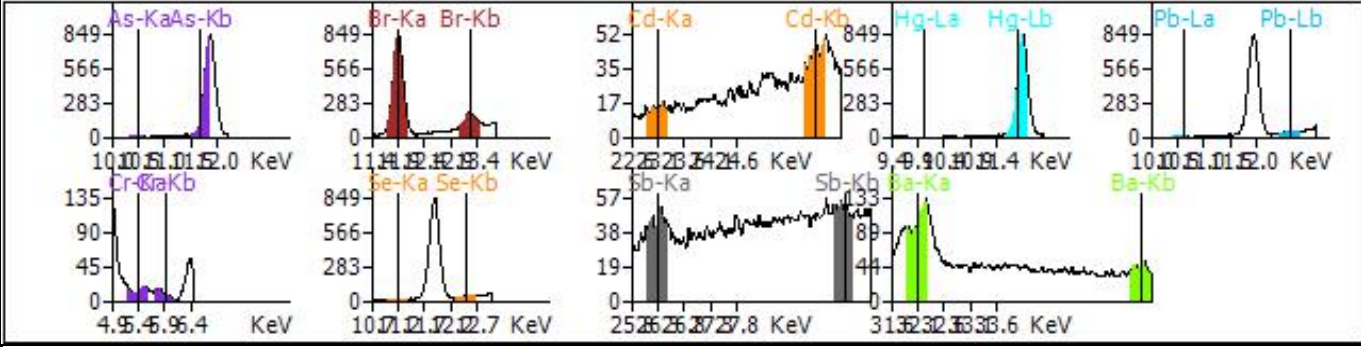


东莞市明辉检测中心报告

样品名称 Sample Name	ABS/Y213					
供应商 Supplier		管压 Voltage	45 (KV)			
操作员 Operator		管流 Current	315 (μA)			
测量日期 Test Date	2023/3/18 19:36:11	工作曲线 WorkCurve	PE			
批号 LotNo.		仪器型号 Mode	EDX1800B			
待检单号 PendNo		送测单位 SubmittedUnit		编号 Number	202302-664	
元素 Element	强度 Intensity	含量 (ppm) Content (ppm)	误差 (ppm) Error (ppm)	限定标准 Limits	判定 Results	
铬Cr(ppm)	0	ND	0.00	60	pass	
砷As(ppm)	0.00033	ND	0.06	25	pass	
溴Br(ppm)	0.0676	247.51	1.71	1000	pass	
镉Cd(ppm)	0.00037	ND	0.05	75	pass	
汞Hg(ppm)	0.00007	ND	0.00	60	pass	
铅Pb(ppm)	0.00037	3.21	0.07	90	pass	
硒Se(ppm)	0	ND	0.00	500	pass	
锑Sb(ppm)	0.00278	117.28	2.17	60	FALSE	
钡Ba(ppm)	0.01121	832.61	8.73	1000	pass	
谱图						
						
注： ND代表含量小于等于2ppm						
X荧光仪器分析测得的数据为表面测试						
Cr, Br为测得该元素的总含量， 如果其显示超标并不代表VI价Cr和PBB, PBDE超标。						

电话：0769-81182511, 15869729385

地址：东莞市常平镇大京九塑胶城永昌街69号